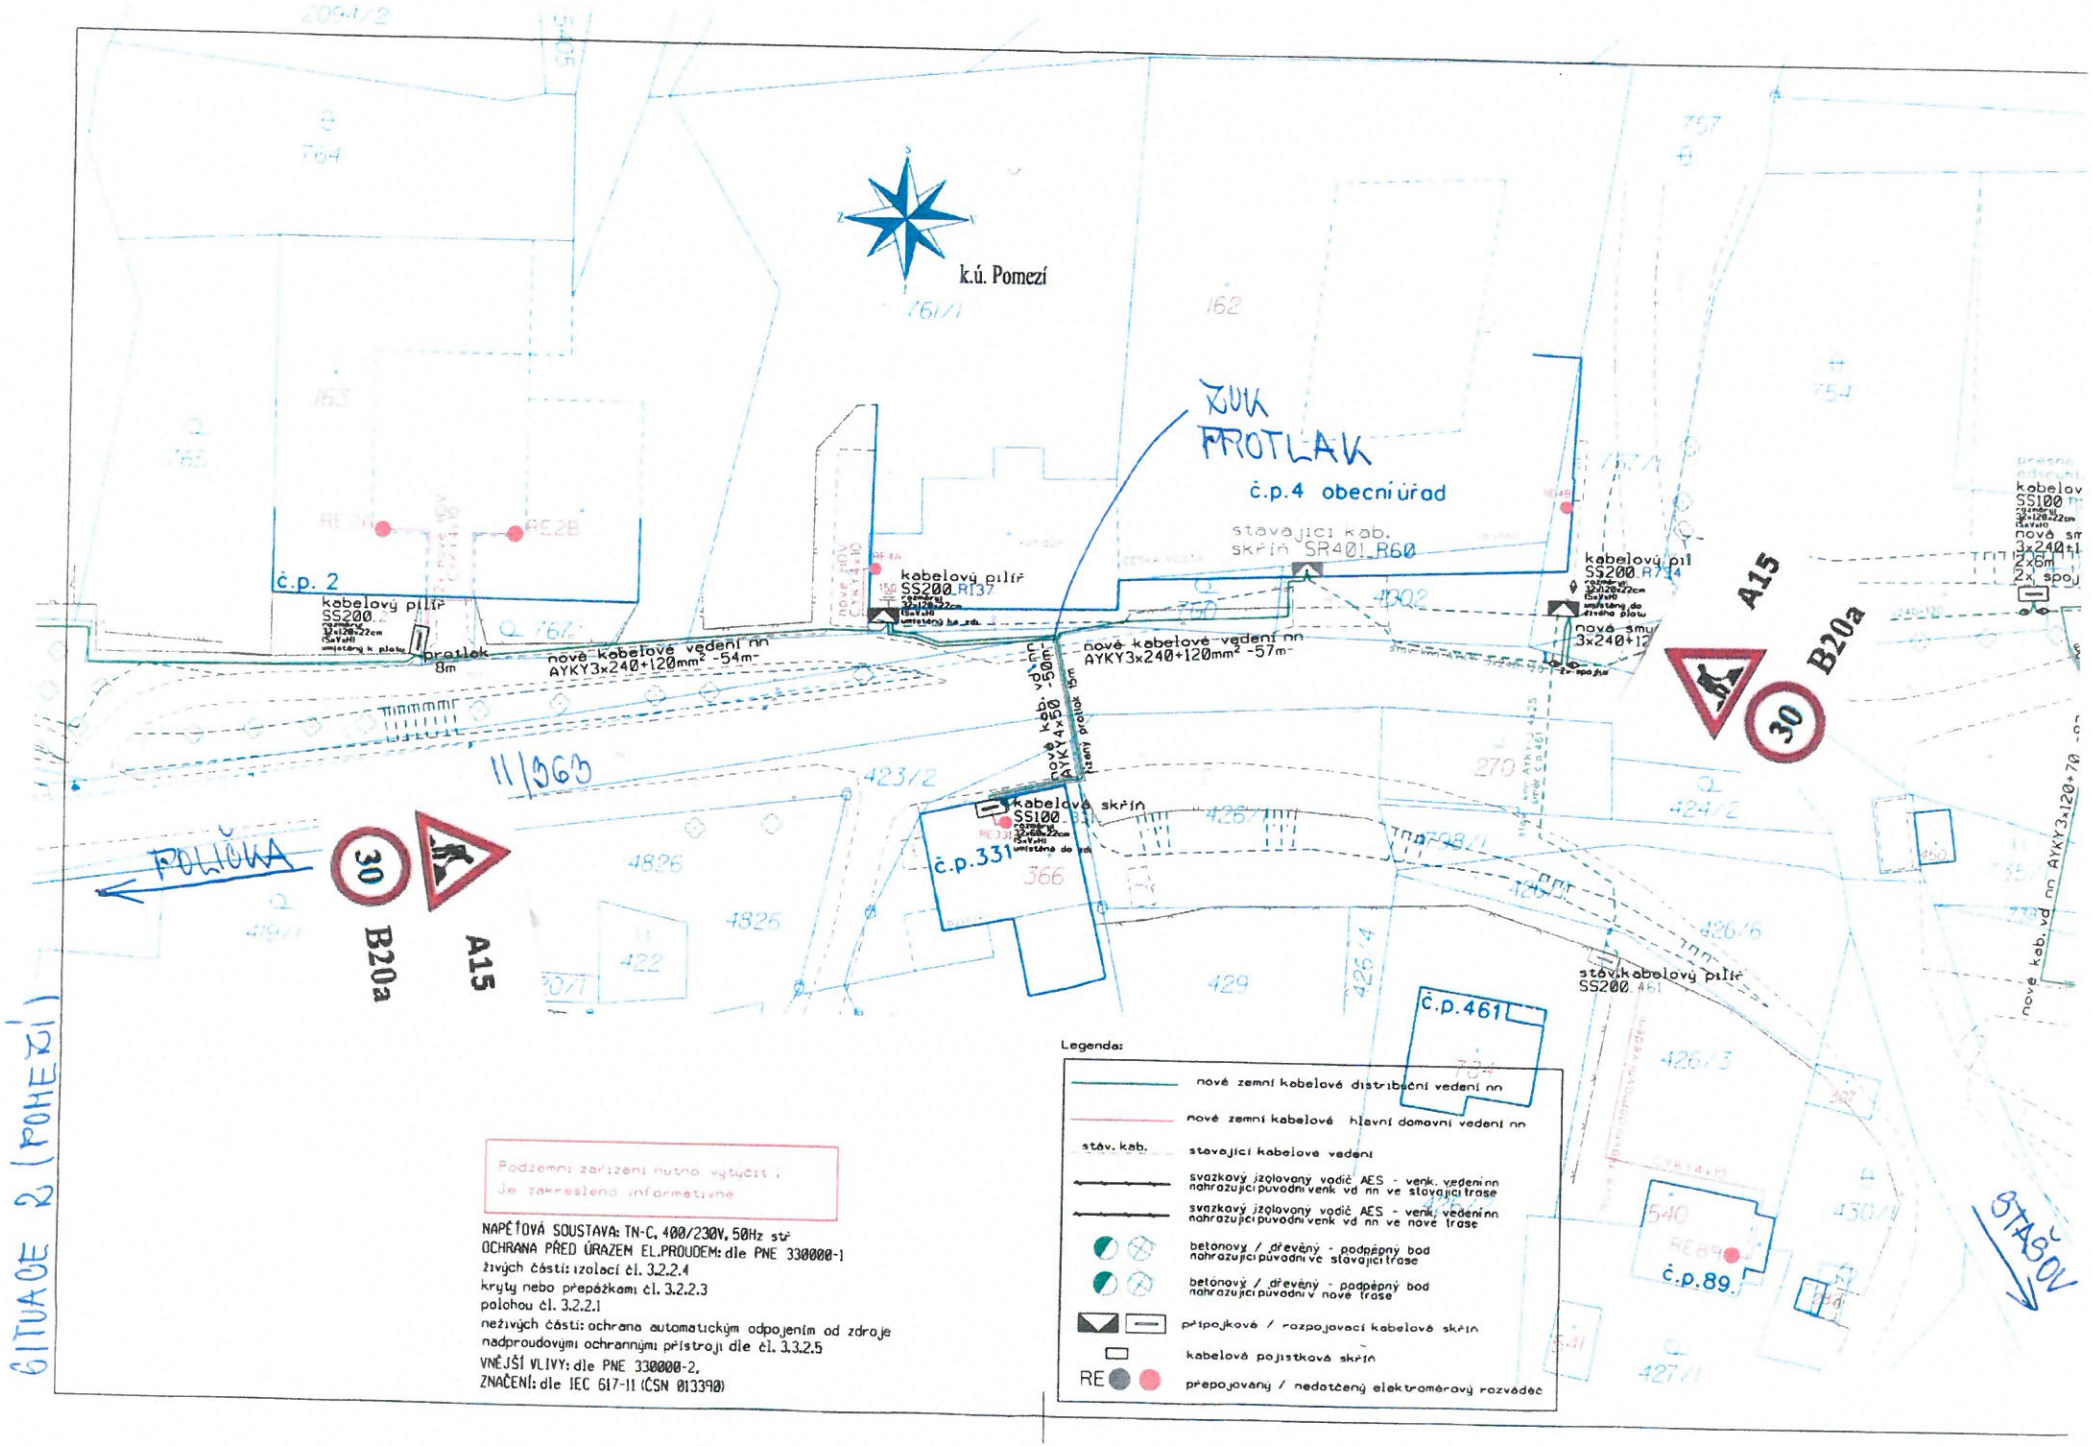
k.ú. Pomezí
ŽUK PROTLAK
č.p.4 obecní úřad
stavající kab. skříň SR401 R60
kabelový pilíř SS200 R137
kabelový pilíř SS200 R744
č. p. 2
kabelový pilíř SS200
protlak 8m
nové kabelové vedení nn AYKY3x240+120mm² -54m-
nové kabelové vedení nn AYKY3x240+120mm² -57m-
nová kab. vd nn AYKY4x50 -50m-
stávající protlak 15m
nová sm 3x240+12
kabelová skříň SS100
č.p.331
POLIČKA
B20a
A15
30
stáv. kabelový pilíř SS200
č.p.461
č.p.89
STAŠOV
SITUACE 2 (POHLEDY)
Podzemní zařízení nutno vytyčit ! Je zakresleno informativně
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 330000-1
živých částí: izolací čl. 3.2.2.4
kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3
polohou čl. 3.2.2.1
neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje
nadproudovými ochrannými přístroji dle čl. 3.3.2.5
VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2,
ZNAČENÍ: dle IEC 617-11 (ČSN 013290)
Legenda:
nové zemní kabelové distribuční vedení nn
nové zemní kabelové hlavní domovní vedení nn
stáv. kab. stavající kabelové vedení
svazkový izolovaný vodič AES - venk. vedení nn nahrazující původní venk vd nn ve stávající trase
svazkový izolovaný vodič AES - venk. vedení nn nahrazující původní venk vd nn ve nové trase
betonový / dřevěný - podpěrný bod nahrazující původní ve stávající trase
betonový / dřevěný - podpěrný bod nahrazující původní v nové trase
přípojkové / rozpojovací kabelové skříň
kabelová pojistková skříň
RE přepojovaný / nedaťcený elektroměrový rozváděč